


Схема расположения границ публичного сервитута

Публичный сервитут для использования земельных участков в целях подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения по объекту: «Реконструкция КТП 10/0,4 кВ НвЗ-1318/25 кВА. Строительство участка линии от опоры №1 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ НвЗ-1318/25 кВА до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Майкопский район, ст. Абадзехская».

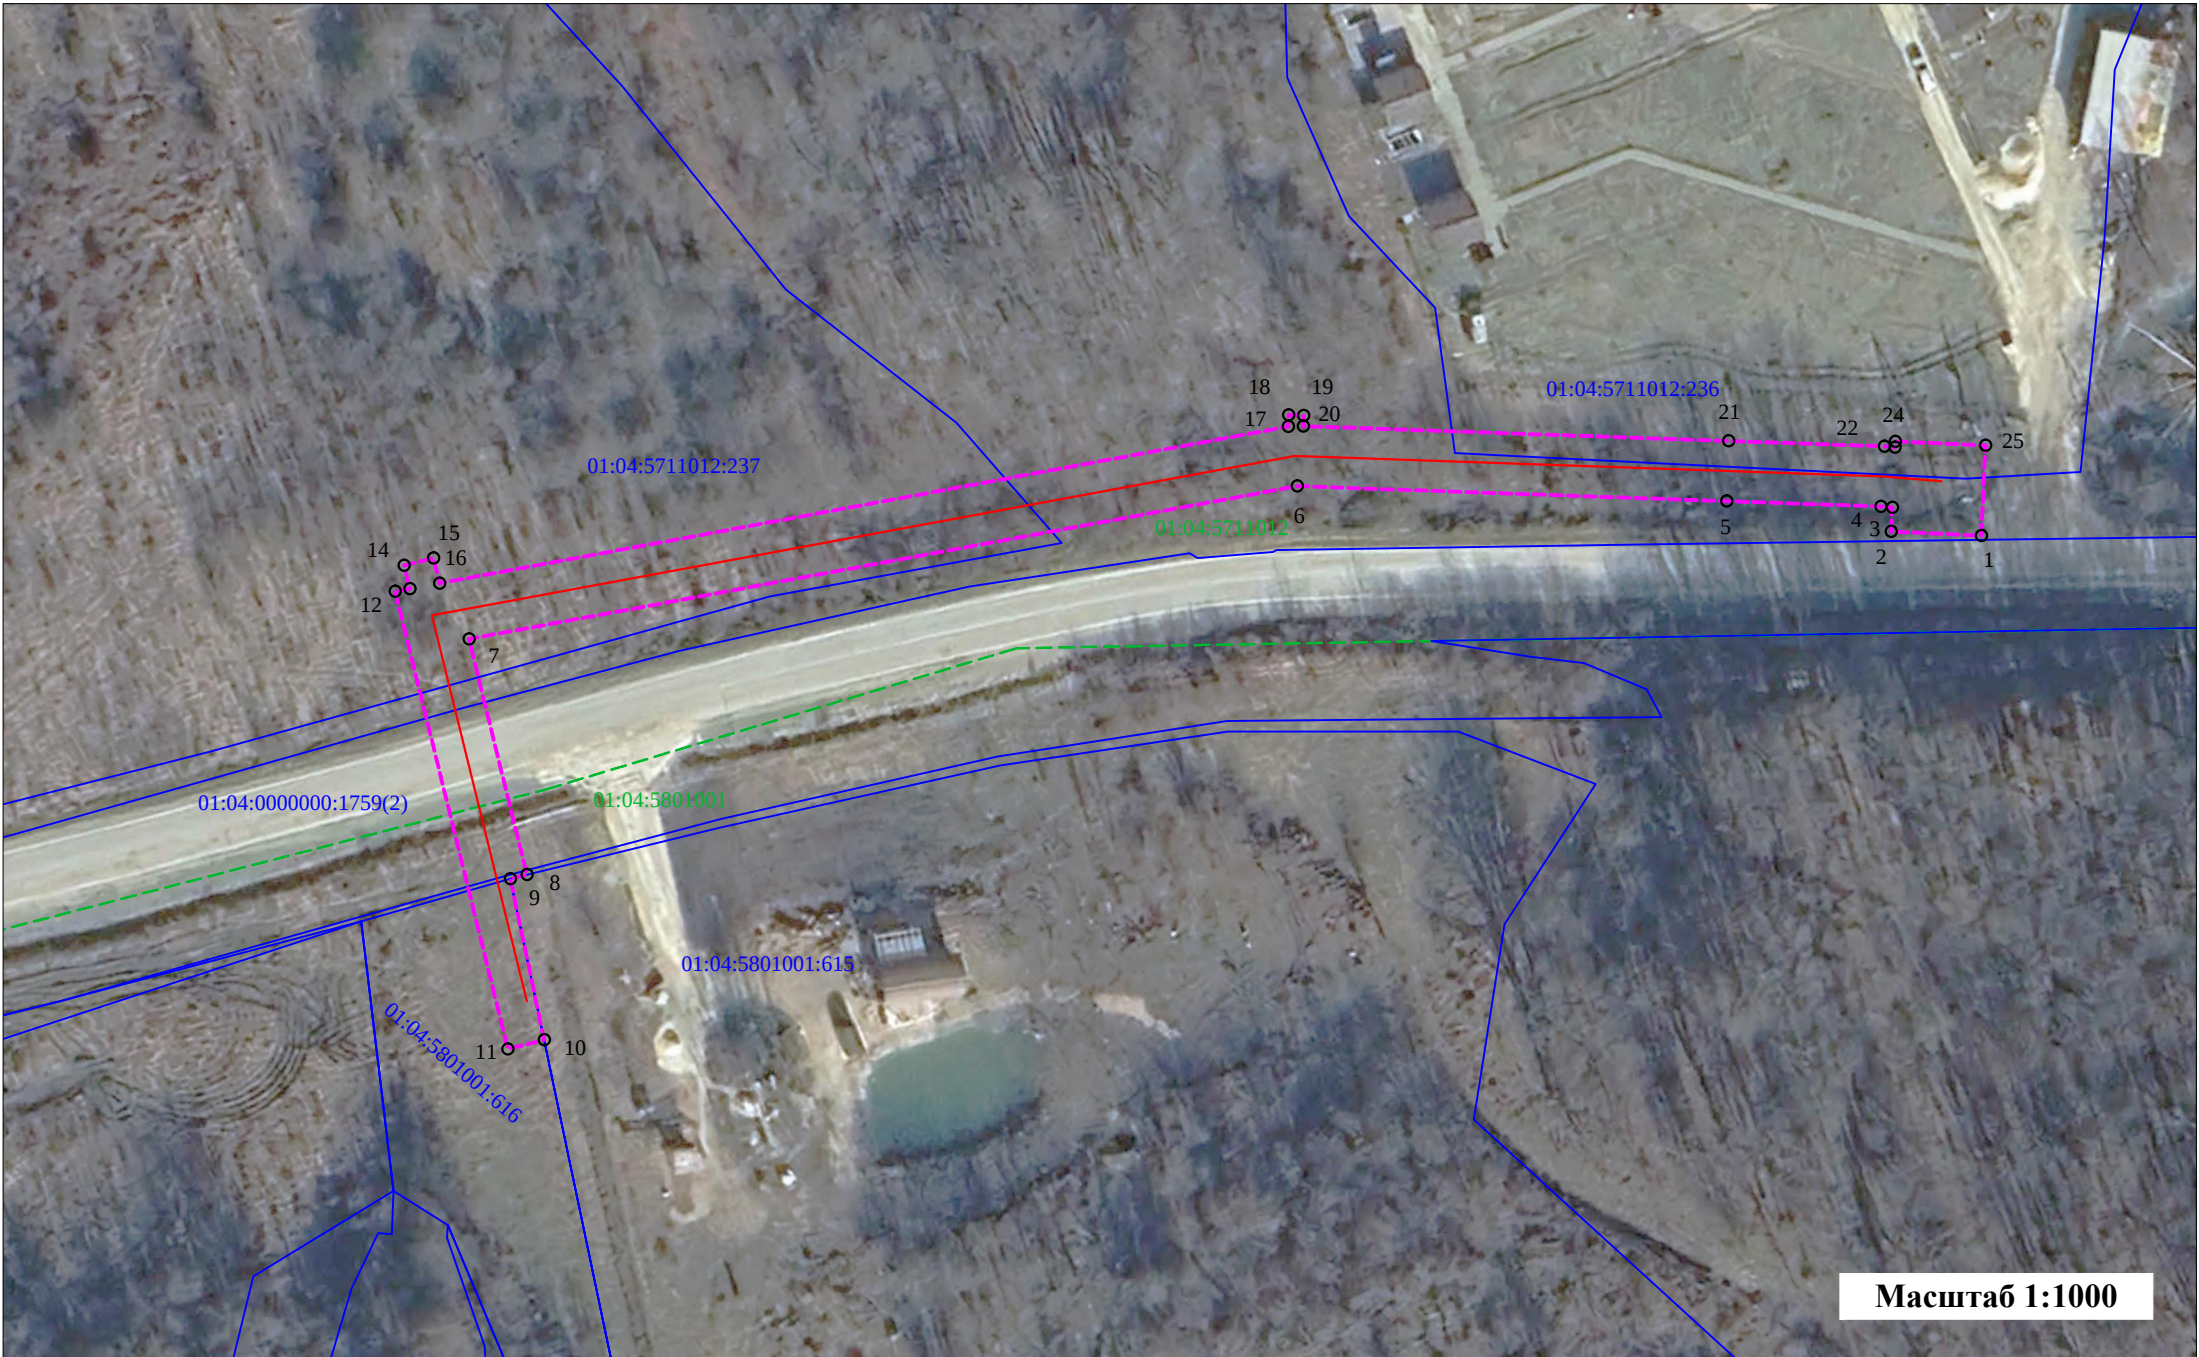

- Используемые условные знаки и обозначения:**
- проектная граница публичного сервитута
 - граница кадастрового квартала
 - граница земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут
 - кадастровый номер кадастрового квартала
 - кадастровый номер земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут
 - характерная точка проектной границы публичного сервитута
 - Проектное местоположение инженерного сооружения :
 - проектируемая линия электропередач

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут для использования земельных участков в целях подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения по объекту: «Реконструкция КТП 10/0,4 кВ Нв3-1318/25 кВА. Строительство участка линии от опоры №1 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Нв3-1318/25 кВА до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Майкопский район, ст. Абадзехская».
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Адыгея, Майкопский район, станция Абадзехская
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	2140 кв.м. ± 16 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут сроком на 49 лет. Для использования земельных участков в целях подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения по объекту: «Реконструкция КТП 10/0,4 кВ Нв3-1318/25 кВА. Строительство участка линии от опоры №1 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Нв3-1318/25 кВА до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Майкопский район, ст. Абадзехская». Обладатель публичного сервитута: Акционерное общество «Россети Кубань», находящееся по адресу: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, дом 2А. Электронная почта: telet@rosseti-kuban.ru. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23 зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Описание обозначени я точки на местности (при наличии)
	х	у			
1	2	3	4	5	6
1	403777,02	2243329,48	Аналитический метод	0,10	-
2	403777,56	2243317,50	Аналитический метод	0,10	-
3	403780,78	2243317,64	Аналитический метод	0,10	-
4	403780,90	2243316,14	Аналитический метод	0,10	-
5	403781,60	2243295,61	Аналитический метод	0,10	-
6	403783,61	2243238,51	Аналитический метод	0,10	-
7	403763,28	2243128,36	Аналитический метод	0,10	-
8	403731,97	2243136,07	Аналитический метод	0,10	-
9	403731,43	2243133,87	Аналитический метод	0,10	-
10	403709,99	2243138,37	Аналитический метод	0,10	-
11	403708,79	2243133,54	Аналитический метод	0,10	-
12	403769,61	2243118,56	Аналитический метод	0,10	-
13	403769,97	2243120,53	Аналитический метод	0,10	-
14	403773,07	2243119,76	Аналитический метод	0,10	-
15	403774,03	2243123,64	Аналитический метод	0,10	-
16	403770,70	2243124,47	Аналитический метод	0,10	-
17	403791,52	2243237,31	Аналитический метод	0,10	-
18	403793,05	2243237,35	Аналитический метод	0,10	-
19	403792,99	2243239,35	Аналитический метод	0,10	-
20	403791,59	2243239,31	Аналитический метод	0,10	-
21	403789,60	2243295,88	Аналитический метод	0,10	-
22	403788,89	2243316,60	Аналитический метод	0,10	-
23	403788,78	2243318,00	Аналитический метод	0,10	-
24	403789,55	2243318,04	Аналитический метод	0,10	-
25	403789,01	2243330,03	Аналитический метод	0,10	-
1	403777,02	2243329,48	Аналитический метод	0,10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Описание обозначени я точки на местности (при наличии)
	х	х			
1			4	5	6
-			-	-	-